

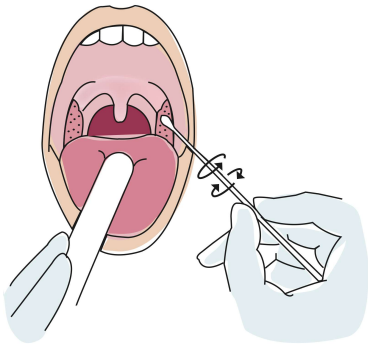
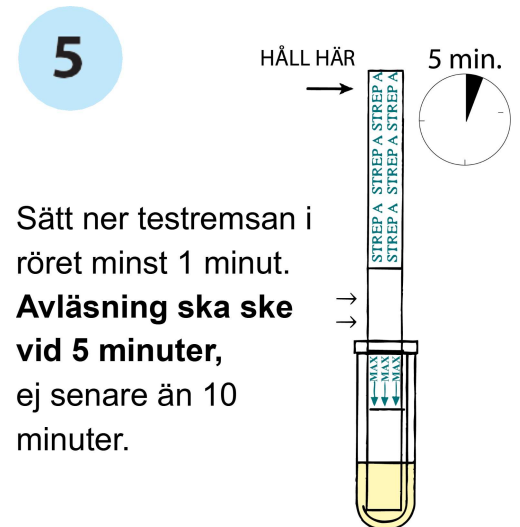
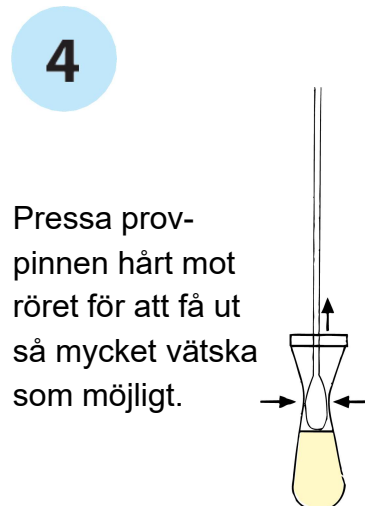
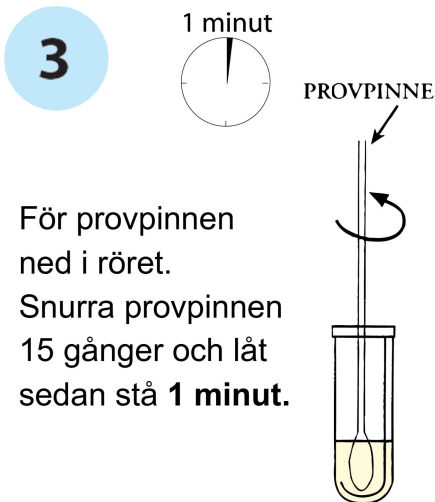


UTFÖRANDE / PROVTAGNING

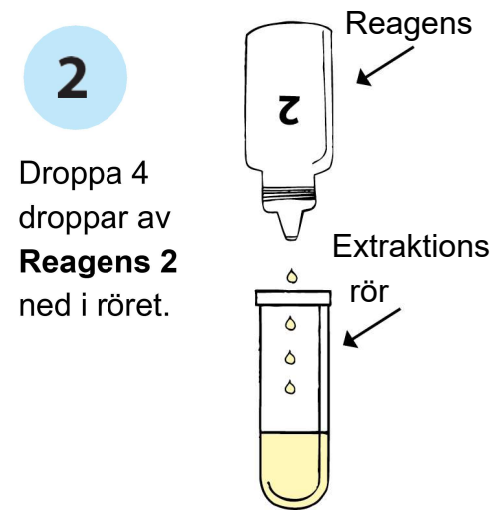

Använd medföljande testpinnar som tillhör Strep-A kartongen. Var noga med att ta direkt på tonsillen.

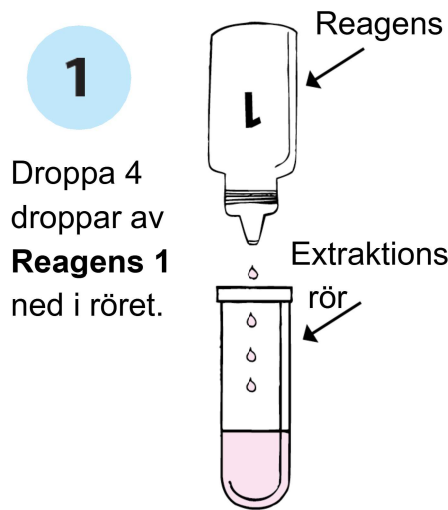

AVLÄSNING AV TEST

Röd linje i testfältet ska tolkas som positivt.

Linjens färgstyrka kan variera beroende på mängd Strep A i provet.

Röd linje tolkas alltid positivt oavsett färgstyrka.

